

ACTIVIDADES

Establecimiento de un sistema de potabilización y uso del agua en los campamentos, destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal.

Lo anterior comprende definir el lugar de extracción del agua, medir su calidad y tratamiento a aplicar, en caso que sea necesario, para cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente.

ASPECTOS E IMPACTOS

• La ausencia de un sistema para proveer de agua potable, en cantidad y calidad a los trabajadores, puede generar condiciones ambientales deficientes para ellos.

PERMISOS ASOCIADOS


- Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales cuando corresponda.
- Autorización de la SEREMI de Salud de Sistema Particular de Agua Potable.
- Autorización del Servicio de Salud de camión aljibe para transporte de agua potable, cuando corresponda.

ACCIONES PREVENTIVAS

- Contar con la autorización del SEREMI de salud respectivo, previo al consumo del agua potable por parte de los trabajadores.

Si no se cuenta con agua potable:

- La fuente de agua, deberá estar alejada de pozos negros,
- pozos absorbentes u otros sistemas de eliminación de aguas servidas.
- Contar con la autorización de la SEREMI de salud, cuando corresponda, para el traslado del agua hacia el campamento en camión aljibe.
- Contar con un sistema para filtrar y desinfectar el agua, que permita cumplir con los requisitos básicos de calidad del agua para consumo humano,
- Controlar que el nivel de cloro residual, como indicador necesario para mantener el agua libre de contaminantes, de acuerdo a la reglamentación vigente, completando diariamente el “Control de Cloración de Agua Potable”.
- Contar con recipiente para evitar derrames de cloro al suelo en el sector de cloración de agua.
- Mantener limpios y con las mantenciones de ellos filtros al día los estanques de almacenamiento de agua.

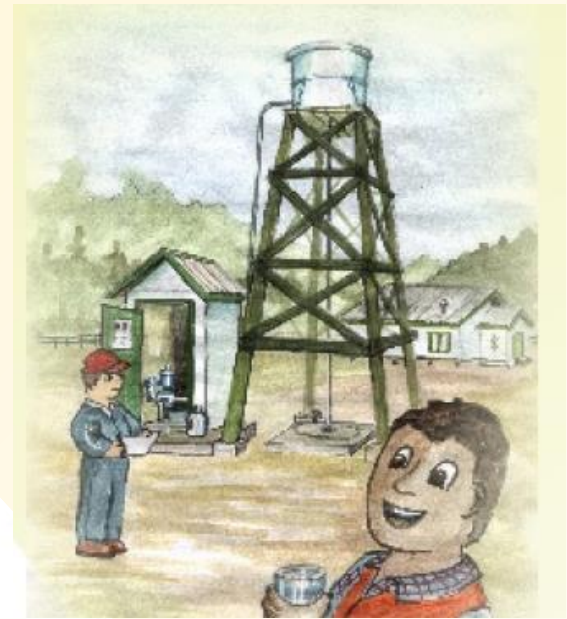

ACCIONES CORRECTIVAS

Si se detecta bajas o excesos en el nivel de cloración :

- Efectuar regulación inmediata del nivel de cloración y analizar las causas para tomar las medidas correctivas pertinentes.
- Reemplazar los recipientes, en caso de daño, para evitar derrames de cloro al suelo.

Si disminuye la cantidad o la calidad del agua

- Implementar oportunamente una fuente alternativa de abastecimiento.

En caso de filtraciones o desperfectos en tuberías o equipos o sistemas de abastecimiento:

- Efectuar las reparaciones en el menor plazo posible.