

ACTIVIDADES

El manejo de aguas servidas comprende la recolección, conducción, tratamiento y disposición de los residuos provenientes de instalaciones sanitarias, mediante sistemas adecuados que permitan controlar los contaminantes.

ASPECTOS E IMPACTOS


El manejo inadecuado de aguas servidas, así como fallas, filtraciones o rebalses en los sistemas de alcantarillado y tratamiento, pueden generar contaminación del suelo y del agua.

PERMISOS ASOCIADOS

- Autorización Sanitaria de SEREMI de Salud de Sistema Particular de Alcantarillado.
- Autorización Sanitaria de la empresa de limpieza de fosas sépticas

ACCIONES PREVENTIVAS

- Contar con un sistema de alcantarillado o tratamiento de aguas servidas en toda instalación que cuente con servicios sanitarios.
- Verificar que la ubicación del sistema de tratamiento de aguas servidas no genere riesgo de contaminación de fuentes de agua.
- Definir un responsable para la inspección periódica del sistema de tratamiento de aguas servidas, quien deberá gestionar las acciones necesarias ante desviaciones o deficiencias detectadas.

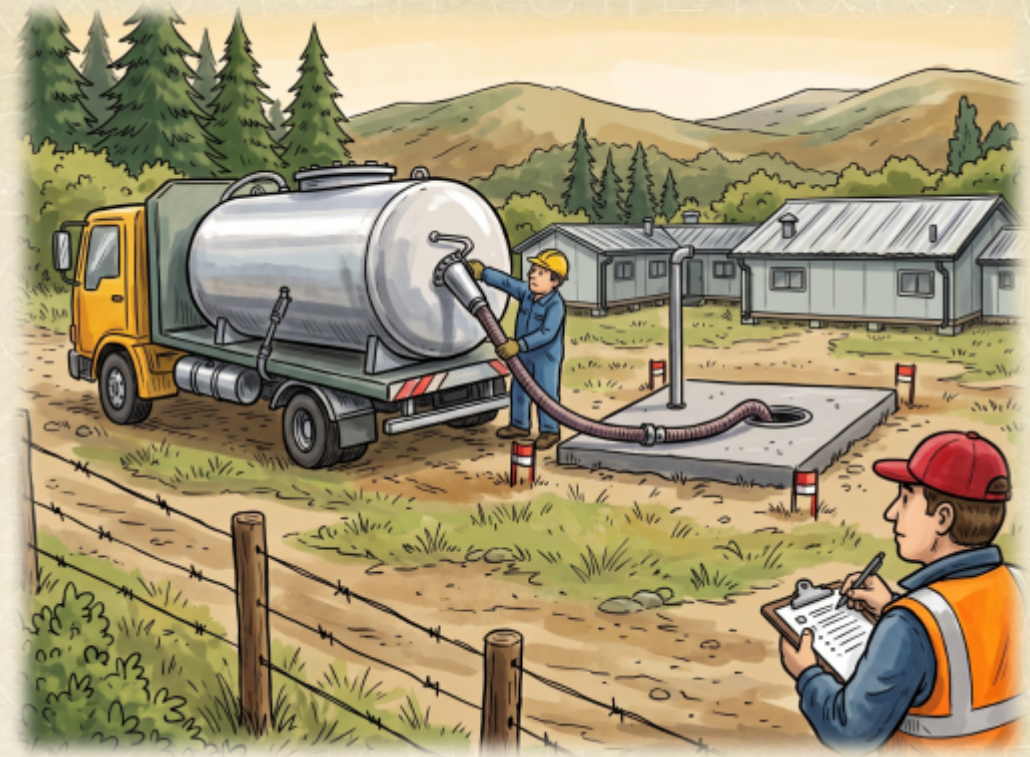

ACCIONES CORRECTIVAS

- Corregir las roturas, filtraciones o deficiencias detectadas que afecten el correcto funcionamiento o la hermeticidad del sistema de aguas servidas.
- Realizar la extracción de aguas servidas y lodos mediante camión extractor cuando la fosa séptica presente saturación o rebalse, restableciendo su condición normal de operación.